

Số: 2308247/KQKN

Mã số: 2308054-1

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G1**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.80	0.2 -1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.02	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN

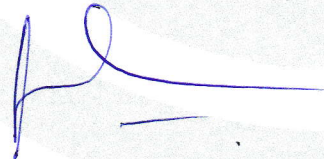

Nguyễn Kim Liễu



- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2308248/KQKN

Mã số: 2308054-2

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G3**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.62	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.10	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIAM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G8A**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.80	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	5.84	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.05	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2308250/KQKN
Mã số: 2308054-4
Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G8B**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.53	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.07	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN


Nguyễn Kim Liễu



- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G9**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.89	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	6.95	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHUÊ NAM
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G12**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.71	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.10	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G14**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.53	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.15	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



GIAM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2308254/KQKN

Mã số: 2308054-8

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G15**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023

Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.89	0.2 -1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.01	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G17**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.71	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.19	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu

GIAM ĐỐC


Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G18**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.62	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	6.99	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2308257/KQKN

Mã số: 2308054-11

Trang 1 | 1


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G19**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.89	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.15	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHUÊ NAM
M.S.D.N: 031249776
QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM



Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2308258/KQKN
Mã số: 2308054-12
Trang 1 | 1


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI 28 HUỖNH THỨC KHÁNG - PHƯỜNG 2 - BẢO LỘC**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 07/08/2023 Thời gian thử nghiệm: 07/08 - 10/08/2023
Ngày trả kết quả: 11/08/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 01-1:2018/ BYT (Cột A)	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2022 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.53	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Màu sắc	TCU	5.84	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2022 (*)
06	pH	-	7.24	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận: Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Cột A), ngày 14/12/2018

Phụ trách PTN

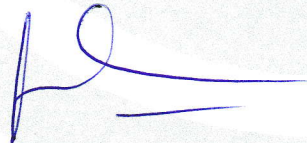

Nguyễn Kim Liễu



Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.