

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G1**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.39	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.03	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310296/KQKN

Mã số: 2310072-2

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM CN SỐ G3**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.58	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.04	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

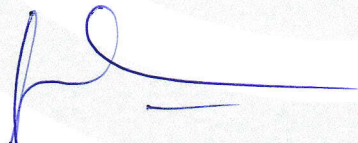

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310297/KQKN
Mã số: 2310072-3
Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G8A**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.39	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	5.55	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEVW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.00	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIAM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH VỤ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHUÊ NAM
QUẬN TÂN BÌNH - TP. HCM

Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310298/KQKN

Mã số: 2310072-4

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G8B**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.39	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	5.66	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.10	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

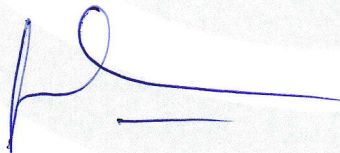

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHUÊ NAM
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310299/KQKN
Mã số: 2310072-5
Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM CN SỐ G9**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.58	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	6.93	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310300/KQKN

Mã số: 2310072-6

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G12**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.56	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.03	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

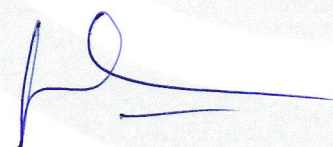

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH VỤ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHUÊ NAM
NGUYỄN THỊ HỒNG

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310301/KQKN

Mã số: 2310072-7

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G14**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.38	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.06	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

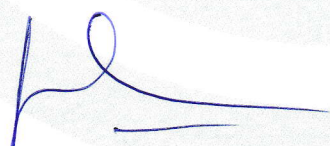

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHUÊ NAM
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310302/KQKN
Mã số: 2310072-8
Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G15**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.38	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	6.94	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

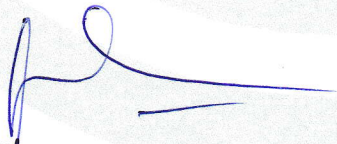

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH VỤ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHUÊ NAM
QUẬN TÂN BÌNH - TP. HCM

Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310303/KQKN

Mã số: 2310072-9

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G17**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.56	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEVW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.10	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH VỤ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHUÊ NAM
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310304/KQKN

Mã số: 2310072-10

Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G18**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.56	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	6.92	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIAM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2310305/KQKN
Mã số: 2310072-11
Trang 1 | 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM G19**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong chai kín
Ngày nhận mẫu: 09/10/2023 Thời gian thử nghiệm: 09/10 - 12/10/2023
Ngày trả kết quả: 13/10/2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.38	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
05	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
06	pH	-	7.12	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023.

Phụ trách PTN

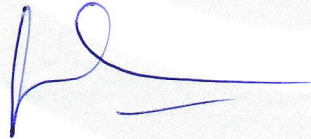

Nguyễn Kim Liễu



GIAM ĐỐC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHUÊ NAM
Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.