

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: **Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng**
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI CÔNG TY BIA SÀI GÒN LÂM ĐỒNG, KCN LỘC SƠN**
Tình trạng mẫu: **Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín**
Ngày nhận mẫu: **08/04/2024** Thời gian thử nghiệm: **08/04 - 11/04/2024**
Ngày trả kết quả: **13/04/2024**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.40	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.15	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện / ND: Not Detected, LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2404405/KQKN
Mã số: 2404075-2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI BV 2 LÂM ĐỒNG**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024

Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.36	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.82	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: **Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng**

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI ĐỒNG HỒ SỐ 02 - SỐ 02 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 1**

Tình trạng mẫu: **Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín**

Ngày nhận mẫu: **08/04/2024** Thời gian thử nghiệm: **08/04 - 11/04/2024**

Ngày trả kết quả: **13/04/2024**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.40	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.01	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC *nh*

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 / (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI 118/11 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG LỘC SƠN**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024

Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.40	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.90	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC



ThS Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 / (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G1**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đậy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024

Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.45	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.05	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 / (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G8**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín
Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024
Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.54	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.02	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

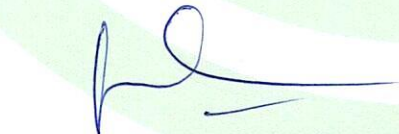

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G8A**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín
Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024
Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.49	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.20	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G17**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín
Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024
Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.59	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.92	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN


Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC 

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G18**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín
Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024
Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.40	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.12	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

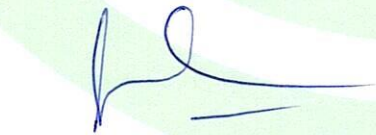

Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G19**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024


Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.50	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.10	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ T3**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín
Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024
Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.41	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.90	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC *nh*

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ T9**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024

Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.59	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.85	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ 14 - 9A**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024


Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.55	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.04	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

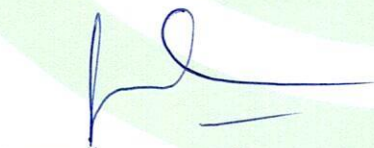

Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY TNHH DV KHCN KHUÊ NAM
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH VỤ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KHUÊ NAM
Đ. TÂN BÌNH - TP. HCM
M.S.D.N: 0312497764

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ G12**
Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín
Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024
Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.50	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.89	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

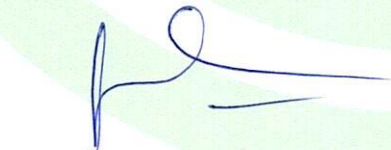

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI TRẠM SỐ T15**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai nhựa đầy nắp kín

Ngày nhận mẫu: 08/04/2024 Thời gian thử nghiệm: 08/04 - 11/04/2024

Ngày trả kết quả: 13/04/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0006)	0.01	SMEWW 3114C:2023 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.41	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.22	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

Kết luận:

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách PTN

Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.